

Fachtagung:

Energieeffizienz in baden-württembergischen Gesundheitseinrichtungen

Stuttgart, 22. April 2015

Dipl.-Ing. Annegret Dickhoff, BUND Berlin e.V.

Dipl.-Ing. Marcus Krämer, Alfried Krupp Krankenhaus, Rüttenscheid


➤ Ziele

- > Energieeinsparpotenziale nutzen
- > Qualifizierung von Klimamanager/innen
- > Aufbau eines internen Netzwerks in jeder beteiligten Klinik
- > CO₂-Emissionsreduzierung von mind. 30.000 t
- > Energiekostenreduzierung pro Haus ca. 6 – 10 %
- > Online-Leitfadens über Stärken und Hemmnisse bei Energieeinsparungsmaßnahmen
- > „KLIK-Datenbank“ mit Praxisbeispielen der Kliniken und Unternehmen



- **Gefördert** BMUB
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
im Rahmen der NKI - Nationale Klimaschutz Initiative
- **Projektzeitraum** 2014 bis Ende 2016
- **Partner** BUND Berlin e.V.
viamedica – Stiftung für eine Gesunde Medizin
- **Fokus** Nicht- und geringinvestive Energiesparmaßnahmen in deutschen Krankenhäusern
- **Internet** www.KLIK-krankenhaus.de

KLIK – Projektverlauf

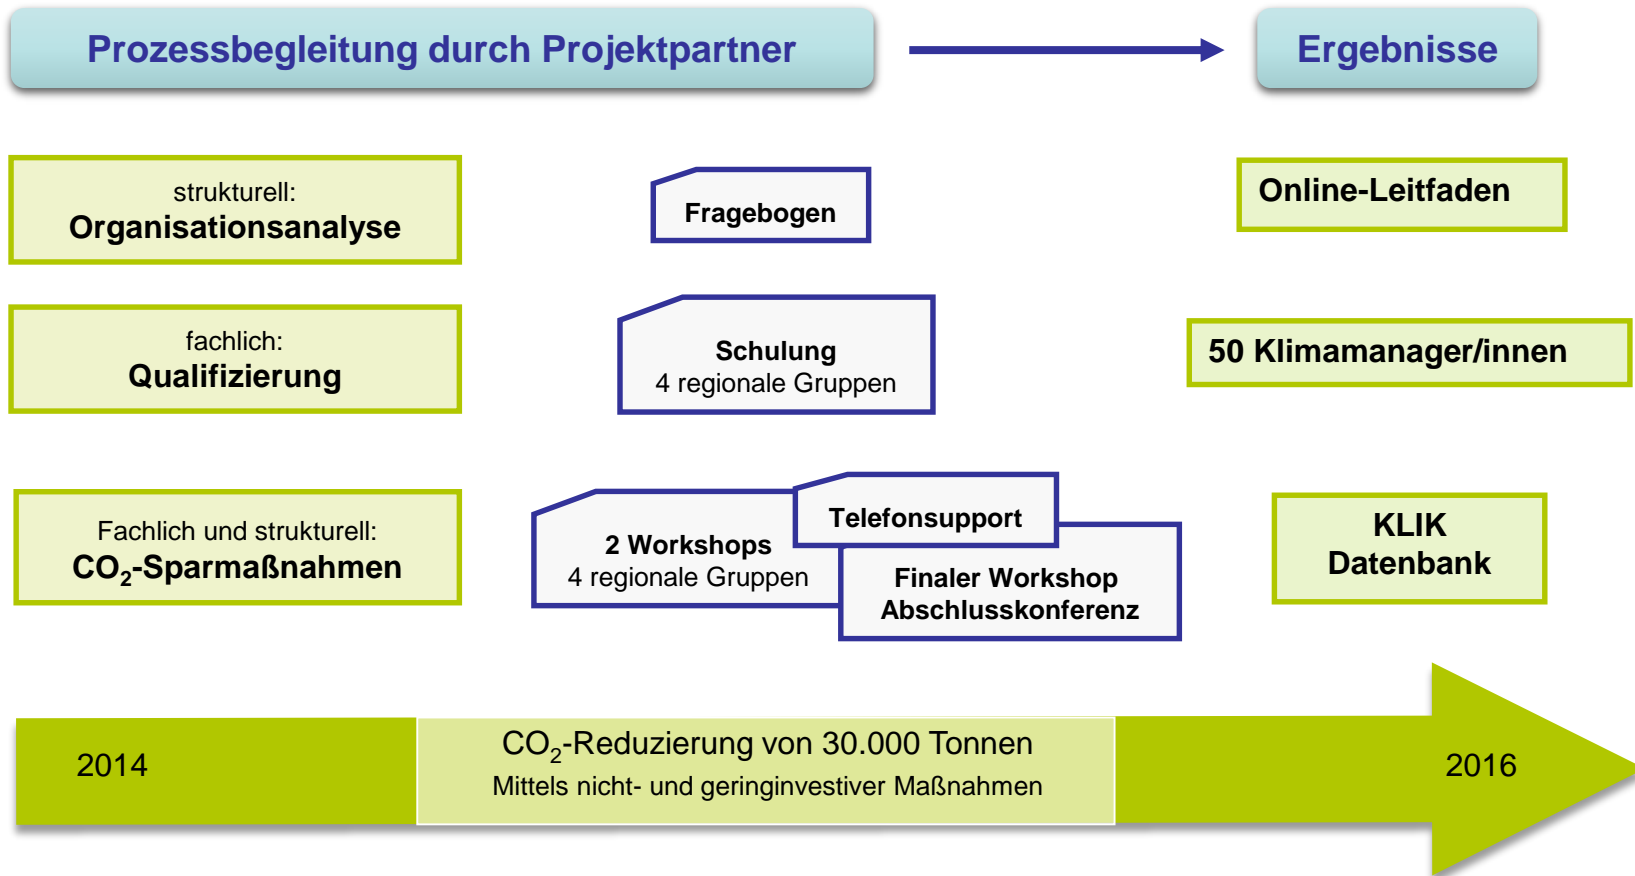


➤ Regionalisierte Schulung und Prozessbegleitung

Gruppe	Schulung	Workshop 1	Workshop 2	Workshop 3 und Abschlusskonferenz
West	Nov 2014	Feb 2015	Sep 2015	Nov 2016
Ost	Mär 2015	Jun 2015	Jan 2016	
Süd	April 2015	Aug 2015	Feb 2016	
Nord	Mai 2015	Sep 2016	Mär 2016	

Einsparpotenzial der KLIK-Kliniken



- Abweichung der VDI-Mittelwerte für 33 pos. bewertete Kliniken [in %]

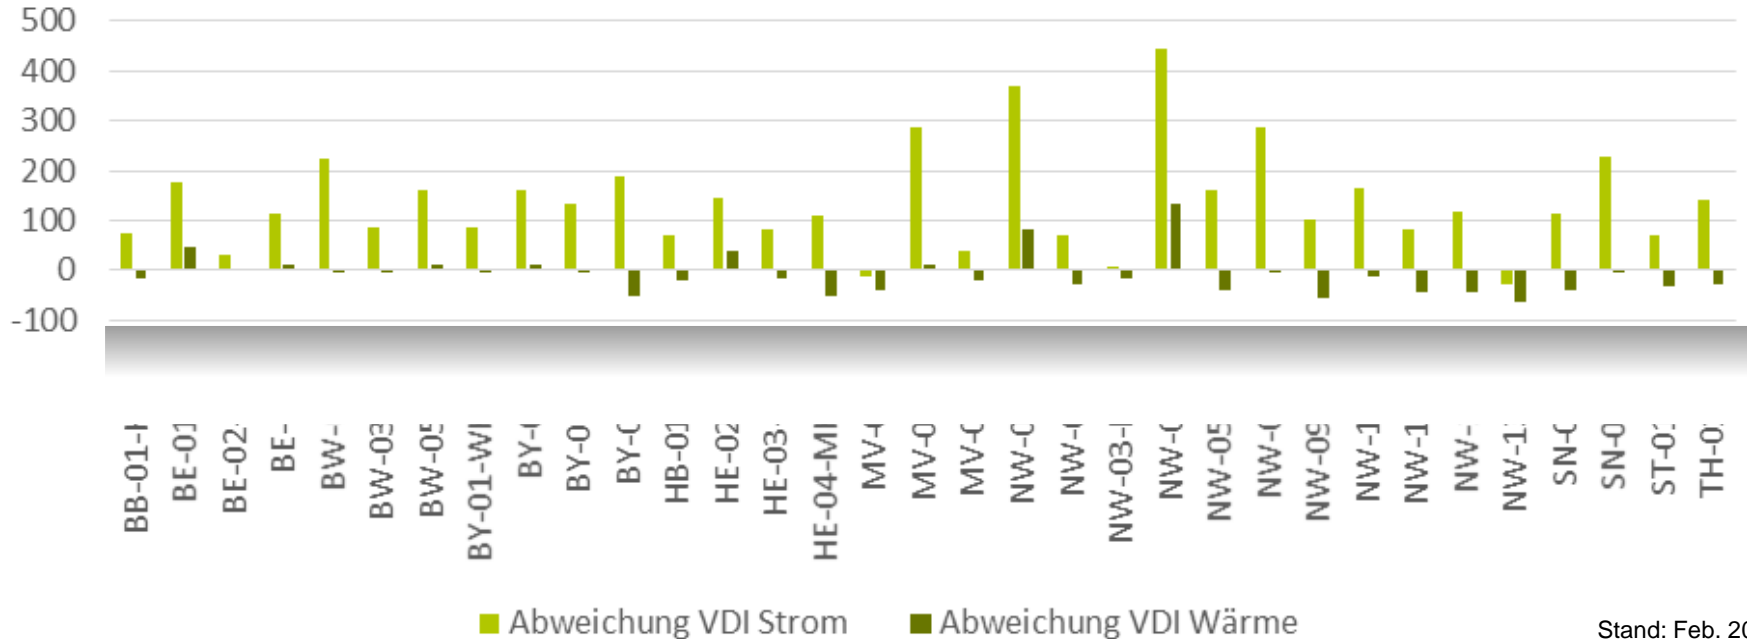

Stand: Feb. 2015

33 Kliniken nach Bundesland und Bettenkategorie

➤ 33 Kliniken nach Bundesland und Bettenkategorie

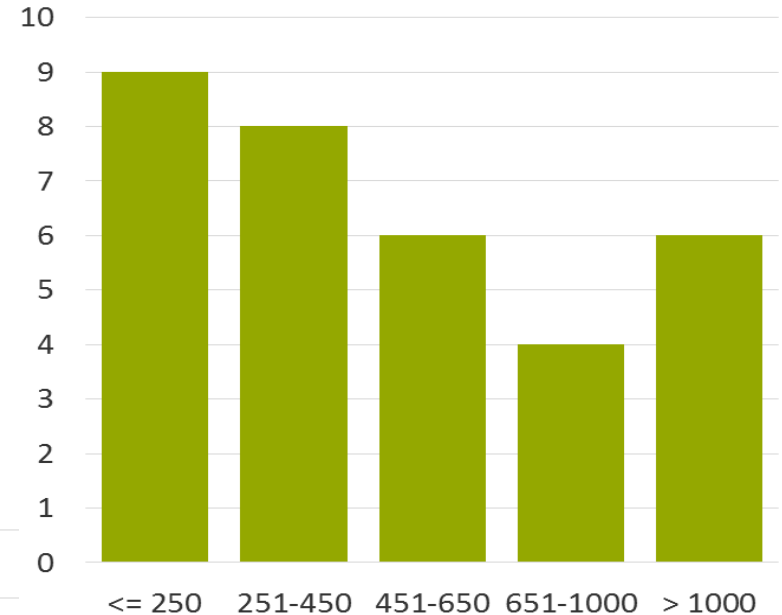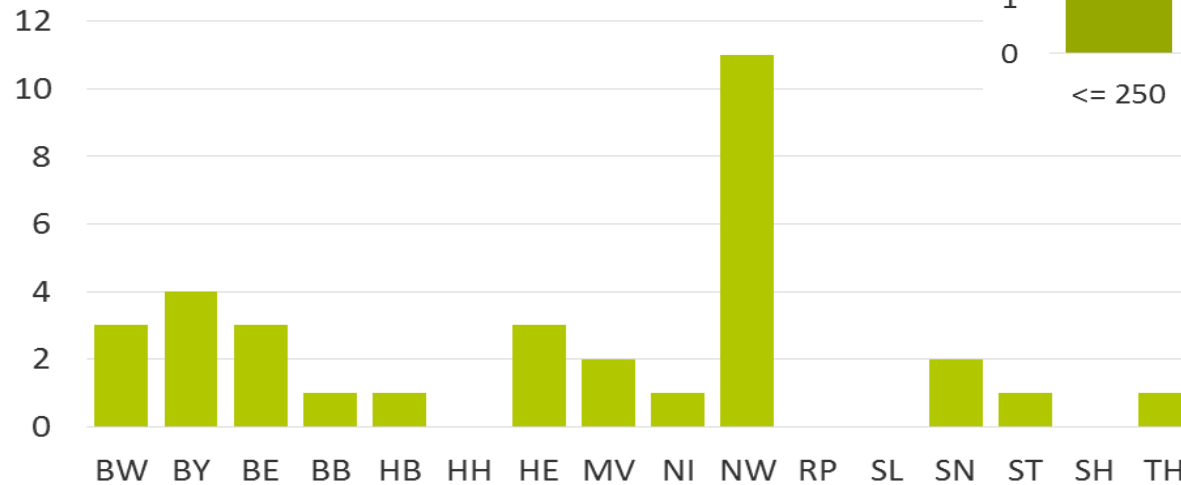

Stand: Feb. 2015

Suche nach Maßnahmen

[Registrierung als Kliniken](#)

[Registrierung als Unternehmen](#)

[Maßnahmen eingeben](#)

[Informationen zur
KLIK-Datenbank](#)

Suche

Kategorie	<input type="text" value="Bitte wählen"/>
Bettenzahl	<input type="text" value="Bitte wählen"/>
Versorgungsart	<input type="text" value="Bitte wählen"/>
Trägerschaft	<input type="text" value="Bitte wählen"/>
Investition	<input type="text" value="Bitte wählen"/>
Suchbegriff	<input type="text"/>

Anzeigen

Zurücksetzen

Seite 1 von 21

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) ... [21](#) >>

Maßnahme

Beschreibung

Energieeinsparungen

Zeitraum zwischen 1996 und 2003: - Reduzierung der CO2-Emissionen um 1.600 t pro Jahr - Verringerung des Wärmeverbrauchs um 48% auf 16,4 MWh/Bett pro Jahr (VDI 3807 Mittelwert 20,1 MWh/Bett) ...

[Details](#)

[Alle Informationen:](#) [Die Johanniter - Ev. Krankenhaus Bethesda](#)

[Bettenzahl:](#) 250 - 500



KLIMAMANAGER
FÜR KLINIKEN

Praxisbeispiel:
Alfried Krupp Krankenhaus, Rüttenscheid